

# Comité Local d'Information et de Concertation

*25 janvier 2012*



**CENTRE EMPLISSEUR ANTARGAZ DE DONGES**

**Rappels**

- Activités du Groupe ANTARGAZ
- Activités du Centre Emplisseur de DONGES

**Bilan sécurité**


- Actions de prévention des risques et coûts associés
- Bilan du SGS
- Exercices / Incidents / Accidents

**Projets**


- Programme pluriannuel de réduction du risque
- Projet d'extension / de modification

## Activités du Groupe ANTARGAZ

Réception de GPL



Stockage de GPL



Distribution

*Essentiellement  
Propane & Butane*



*6 centres  
emplisseurs  
17 dépôts relais*



« Vrac »

*330 000 tonnes / an  
220 000 clients*



« Conditionné »


*160 000 tonnes / an  
5 000 000 de clients*



*Classement ICPE des sites ANTARGAZ :*

17 autorisation avec servitude / 3 autorisation / 3 déclaration

## Activités du Centre Emplisseur de DONGES

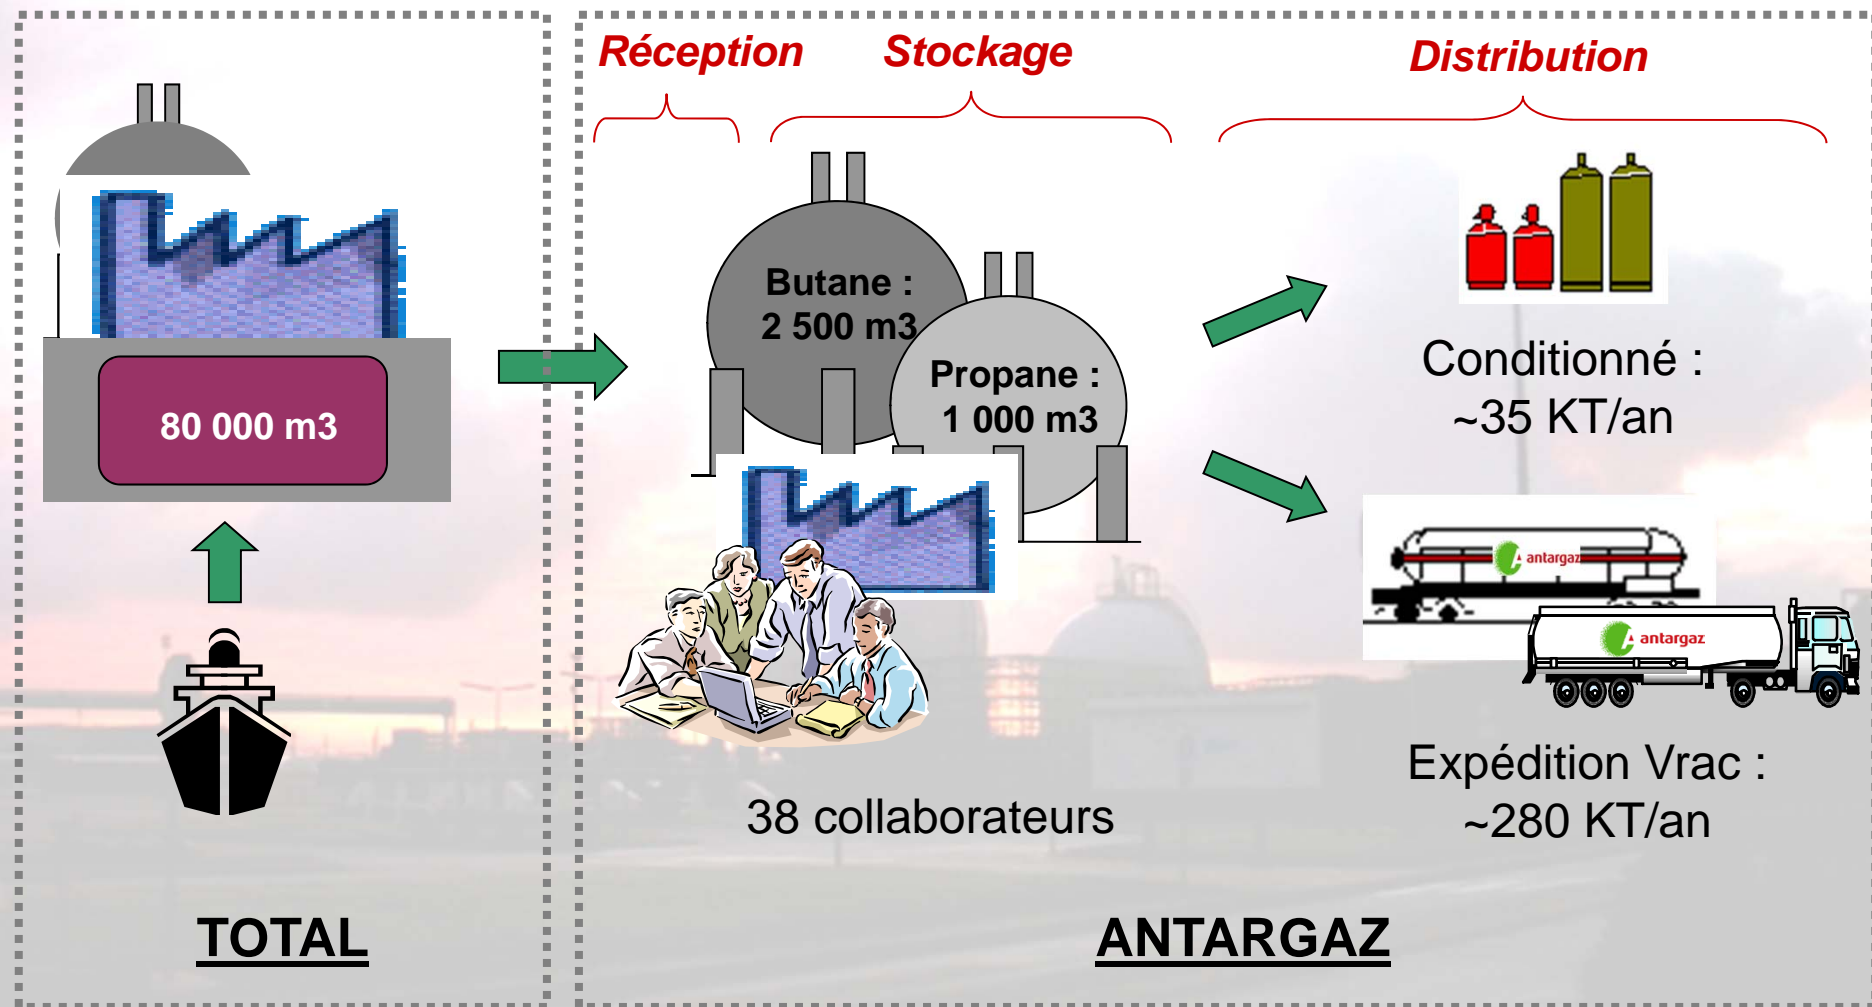

**ACTIONS DE PREVENTION DES RISQUES**

Budget Global 2010 / 2011

**1 430 k€**

→ **Requalification des 2 sphères de stockage de GPL**

( & Mise en conformité des stockages à l'AM du 2 janvier 2008 : jaugeurs de niveau, remplacement, doublement, automatisations de vannes, programme automate, ... )

→ **Refonte électrique de la pomperie**

→ **Collecte des soupapes de ligne**

→ **Travaux suite à l'étude d'implantation DG / DF**


(Ajout / déplacement de détecteurs feu et détecteur gaz)

→ **Matériel incendie**

→ **Déploiement d'un « train d'appel automatique »**



ACTIONS DE PREVENTION DES RISQUES

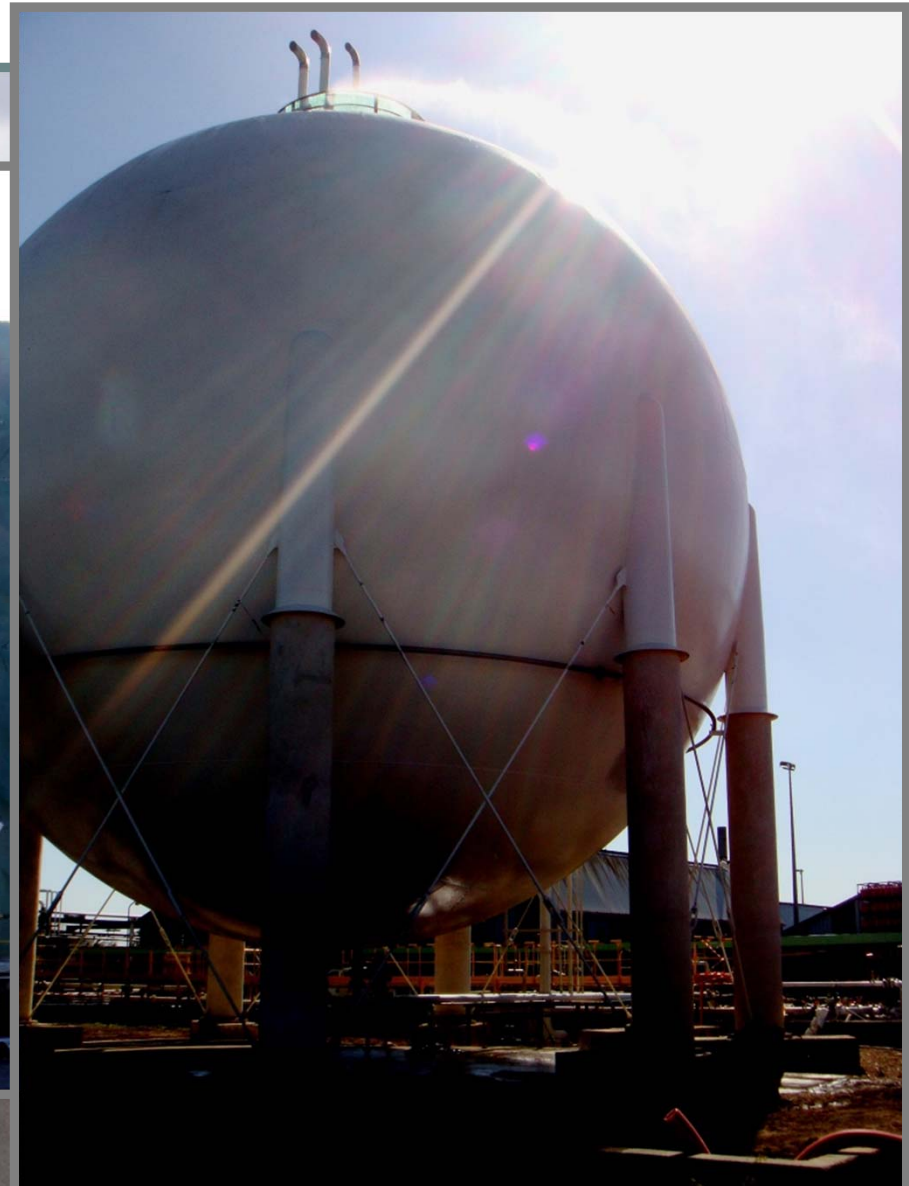

## Système de Gestion de la Sécurité

## Formations

Thèmes	Secouriste	Ecole à Feu	POI	Pompiste	TMD	Cariste
Nombre d'agents formés	7	38	/	5	/	2

Des sessions de formation ont été décalées et reportées au début 2012 (recyclage pompiste décalé pour cause de travaux, sessions décalées pour cause d'arrêt maladie).

Systeme de Gestion de la Sécurité  
Programme d'Exercices Incendie mensuel

<b>Dates</b>	<b>Thèmes</b>
<b>22.10.10</b>	<b>Déclenchement d'alarme sur détection feu</b>
<b>15.11.10</b>	<b>Fuite de gaz non enflammée sur déclenchement d'une soupape</b>
<b>28.12.10</b>	<b>Rappel de connaissance sur la pomperie incendie</b>
<b>17.01.11</b>	<b>Manipulations d'extincteurs, extinction de torchère, réalisation de pansements</b>
<b>22.02.11</b>	<b>Test et prise en main du train d'appel automatisé</b>
<b>29.03.11</b>	<b>Déclenchement coup de poing d'alarme et mise en sécurité des postes de travail</b>
<b>31.05.11</b>	<b>Déclenchement alarme générale sur chantier de requalification sphères</b>
<b>17.06.11</b>	<b>Déploiement de matériel mobile d'intervention sur installation provisoire wagons</b>
<b>07.07.11</b>	<b>Interventions en cas d'alarme et lutte contre incendie sous le hall</b>
<b>20.07.11</b>	<b>Connaissance des scénarii incendie / Consignes de sécurité en cas d'alarme</b>
<b>17.08.11</b>	<b>Déclenchement alarme générale sur chantier de requalification des sphères</b>
<b>29.09.11</b>	<b>Modifications des scénarii incendie sur le site</b>



---

Systeme de Gestion de la Sécurité  
Exercice POI Annuel

---

**Réalisé le 1<sup>er</sup> décembre 2011**

→ Participation : équipes internes / équipes de pompiers de la Raffinerie Total

→ Observateurs : DREAL / SDIS 44

**Thème** : Fuite enflammée de méthanol dans la rétention du stockage

**Enseignements** : Scénario peu habituel et intéressant à développer pour l'ensemble des intervenants, bonne communication de l'alerte, bonne gestion des accès, bonne gestion des moyens d'arrosage.

Scénario à intégrer et à détailler dans le projet de refonte du POI (en cours).

---

Accidents / Incidents

---

*Aucun accident majeur*

## Systeme de Gestion de la Sécurité

Evaluation des risques d'accidents majeurs / Etude / Maîtrise des procédés

- **Etude de Dangers** - remise à la DREAL en juillet 2007
- **Analyse critique** - finalisée en janvier 2008
- **Etude complémentaires** - réalisée dans le cadre du PPRT courant 2008
- **Etude portant sur la justification des MMR mises en œuvre** – juin 2010
- **Complément sur la réduction du risque à la source** – octobre 2010
- **Projet d'APC en cours de rédaction**

\*\*\*

- **Plan d'Opération Interne** Refonte globale transmise en version projet pour avis à la DREAL et au SDIS (intégration des remarques en cours).

## Contrôles du Système de Gestion de la Sécurité & Retours d'Expérience

### Contrôle interne :

→ Audit réalisé le 8 novembre 2011

°° Thèmes : Gestion des entreprises extérieures / Suivi des Eléments IPS (axé principalement sur la gestion des travaux liés à la requalification)

\*\* Conclusions : Pas d'écart constaté, 1 proposition d'amélioration dite « documentaire »

°° Prochain audit interne : courant 2012

## Contrôles du Système de Gestion de la Sécurité & Retours d'Expérience

### **Contrôles externes :**

→ Inspection DREAL réalisée le 28 juillet 2011

°° THEMES : Contrôle du SGS (Revue de direction, marches dégradées, gestion des modifications)

\*\* Conclusions : pas d'écart constaté / Réponses aux demandes de l'Administration transmises en septembre 2011.

Suggestions intégrées à la Revue de Direction 2010 / 2011 (transmise fin 2011)

→ Visite de la DREAL le 1<sup>er</sup> décembre 2011

°° THEMES : Remarques sur le projet de POI + discussions sur l'intégration des nouveaux textes réglementaires relatifs aux vieillissements des installations

\*\* Courrier de remarques reçu fin décembre.



## Contrôles du Système de Gestion de la Sécurité & Retours d'Expérience

### Retours d'expérience

#### → 5 REX ont été émis sur l'exercice 2010 / 2011

- ° Tous ont été traités par le Centre
- ° 4 ont été retenus comme pouvant concerner le Centre de Donges
- ° 6 actions ont été décidés en conséquence

#### → 1 REX a été émis depuis Donges

- ° Dans le cadre des travaux de requalification

°° Finalisation du déploiement du logiciel de GMAO

2012

(Traitement informatisé du suivi de l'ensemble des équipements du Centre, gestion de la maintenance, centralisation des déclarations de défaillance...)

### Projets d'extension ou de modification du site

**Pas de projets notables à ce jour**

**MERCI DE VOTRE ATTENTION**



**CENTRE EMPLISSEUR ANTARGAZ DE DONGES**